

『改訂第2版 網膜診療クローズアップ』正誤表

『改訂第2版 網膜診療クローズアップ』（2018年3月20日 第2版第1刷～2020年5月1日 第2版第2刷）において誤りがございました。ここに深くお詫びし、訂正申し上げます。

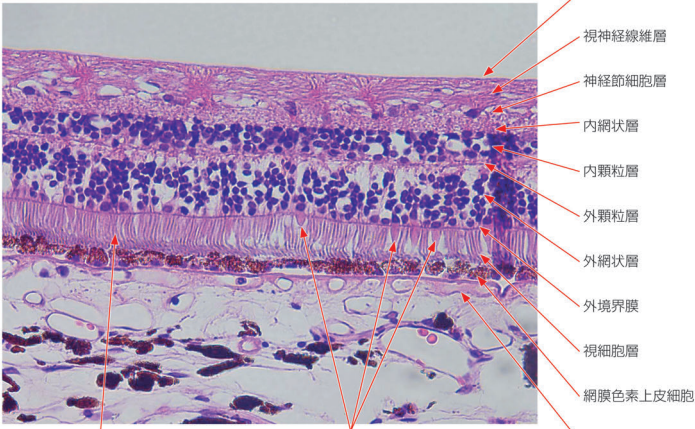
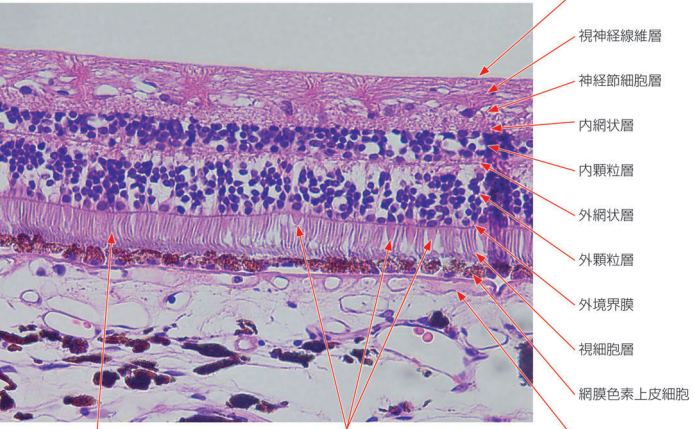
(2022年12月5日 メジカルビュー社編集部)

頁	誤	正
22頁 分類 左段 15～16行目	軟性ドレーゼン (63 μ m未満) と硬性ドレーゼン (63 μ m以上)	軟性ドレーゼン (63 μ m以上) と硬性ドレーゼン (63 μ m未満)

『改訂第2版 網膜診療クローズアップ』正誤表

『改訂第2版 網膜診療クローズアップ』(2018年3月20日 第2版第1刷)において誤りがございました。
ここに深くお詫びいたし,訂正申し上げます。

(2018年7月6日 メジカルビュー社編集部)

頁	誤	正
<p>p.11 図5 (外顆粒層と外網状層が逆でした)</p>	<p>図5 網膜の層構造</p>  <p>内境界膜 視神経線維層 神経節細胞層 内網状層 内顆粒層 外顆粒層 外網状層 外境界膜 視細胞層 網膜色素上皮細胞 脈絡毛細管板 杆体視細胞 錐体視細胞</p>	<p>図5 網膜の層構造</p>  <p>内境界膜 視神経線維層 神経節細胞層 内網状層 内顆粒層 外網状層 外顆粒層 外境界膜 視細胞層 網膜色素上皮細胞 脈絡毛細管板 杆体視細胞 錐体視細胞</p>